



Sede legale ed operativa:  
72017 OSTUNI (BR) - Via dell'Industria, n. 6 - Tel. 0831/330284 - 0831/304578 - Fax 0831/306315  
www.tecnoprove.it - E-mail: organismocpr@tecnoprove.it

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

### 0925 CPR Ce a n. 9/2023

In conformità al Regolamento 305/2011 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato è riferito al prodotto da costruzione:

#### CEMENTO

Parametri: vedi allegato vedi allegato  
*Livelli* *Classi*

Metodo di marcatura: \_\_\_\_\_

Descrizione del prodotto: CEM IV/A (P-V) 42,5 R

#### fabbricato

Produttore: SUPERBETON S.P.A. Produttore  
*Nome cognome* *Qualifica*

Indirizzo: Via IV Novembre, 18 - 31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)

#### e fabbricato nello stabilimento di produzione

Stabilimento di produzione SUPERBETON Spa Via Dell'Elettricità, 21 30175 MARGHERA DI  
*Denominazione* *MESTRE (VE)*  
*Luogo*

Questo Certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Appendice ZA della norma

#### EN 197-1:2011

*norma*

nell'ambito del sistema 1+ sono applicate e che

#### Il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta in data 17/03/2023 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o requisiti del controllo di produzione di fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambiano, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

EMISSIONE CORRENTE

17/03/2023

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Salvatore Molentino

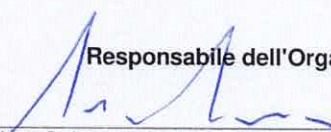
Direttore Tecnico  
*Qualifica*

0925 CPR Ce a n. 9/2023

**Allegato al Certificato di Costanza della Prestazione****0925 CPR Ce a n. 9/2023****PRODOTTO: CEM IV/A (P-V) 42,5 R**

| Parametro                                  | Livello               | Classe |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Resistenza alla compressione a 2 gg (MPa)  | $\geq 20$             |        |
| Resistenza alla compressione a 28 gg (MPa) | $\geq 42,5 \leq 62,5$ |        |
| Tempo di presa (min)                       | $\geq 60$             |        |
| Espansione (mm)                            | $\leq 10$             |        |
| Contenuto di solfati (%)                   | $\leq 4$              |        |
| Contenuto di cloruri (%)                   | $\leq 1$              |        |
| Pozzolanicità                              | soddisfa              |        |

SICUREZZA IN QUALITÀ

**Responsabile dell'Organismo di Certificazione:**  
Dott. Ing. Salvatore MolentinoDirettore Tecnico  
Qualifica